


RZUT DACHU

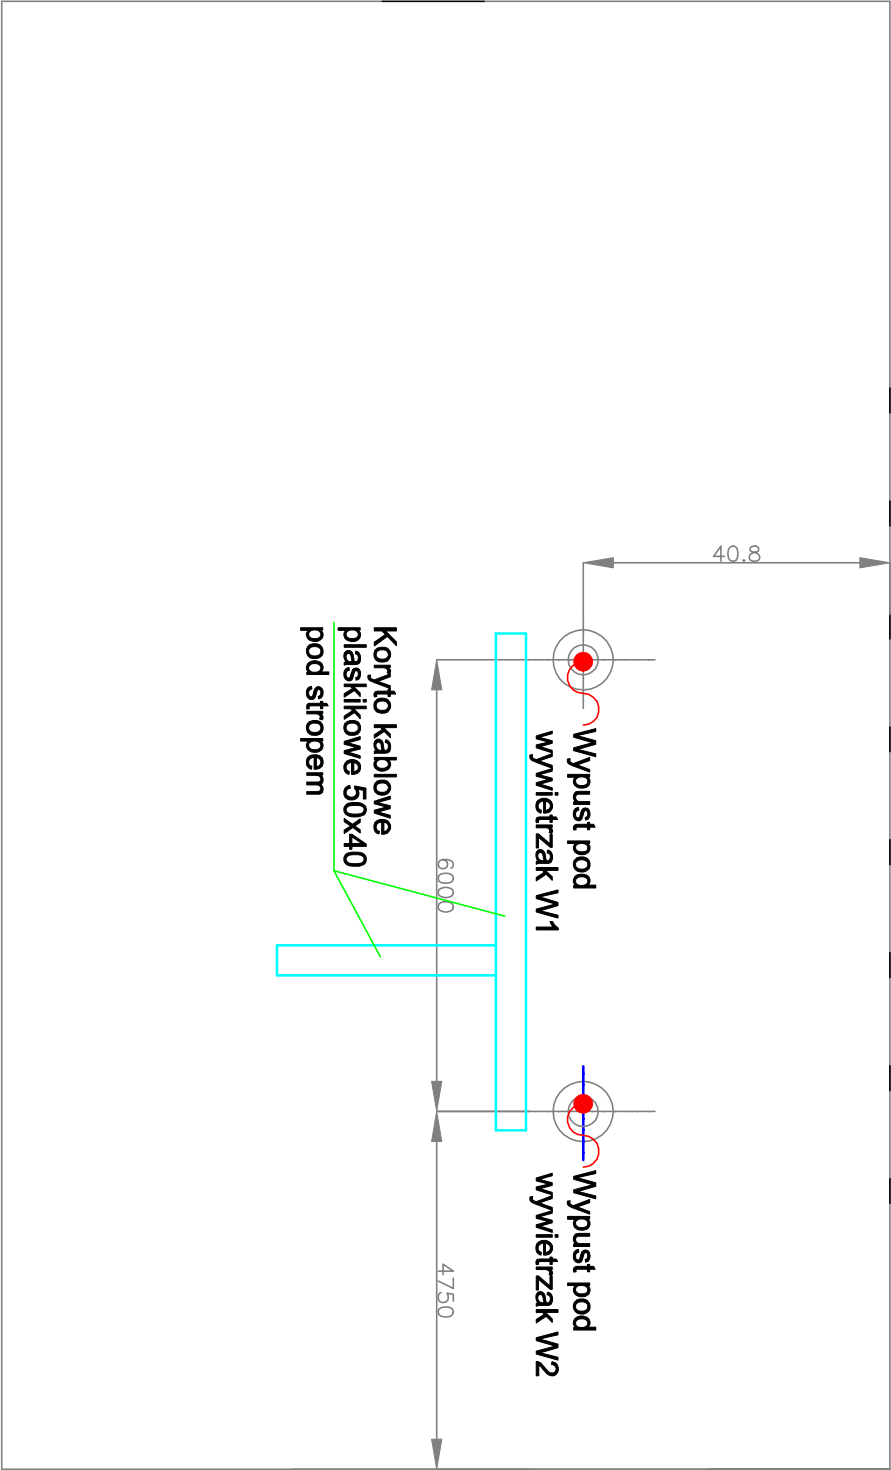

Zestawienie urządzeń zespołu WI-NI

WI-1	wywentrak zintegrowany WZs315/ DAs-160 1400obr./min.; 230/400V 0,37kW, 220V, 35kg
WI-2	podstawa dachowa typ B/I Ø315
WI-3	kratka wentylacyjna stalowa B/I Ø160
NI-1	czerpnia ścienna CDH-B-500X415-S-C4-AL z siłownikiem QFA3173D

P.P.I. - 58-302 Wałbrzych, ul.St.Żeromskiego 62b				
INWESTOR	Wielkożytnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Al. Wyżrobienia 39, 58-300 Wałbrzych			Podz.
TEMAT:	Wentylacja w budynku pompowni wody ul. Traugutta w Bogusław-Górze, działka nr 2, j.ew. 022101_1,0002.2			Nr rys.
	Instalacja wentylacji - rzut dachu.			1: 100 E-2
PROJEKTOWAŁ	linię i nazwisko mgr inż. Zdzisław Marchniak	nr. uprawnień NBGP-V-7342/36/65/66 w SPEC. INSTALACYJNEJ	data 15.01.2025r.	Podpis
SPRAWDZIŁ				